



CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ


Zaļajā zonā (bez transporta slodzes)

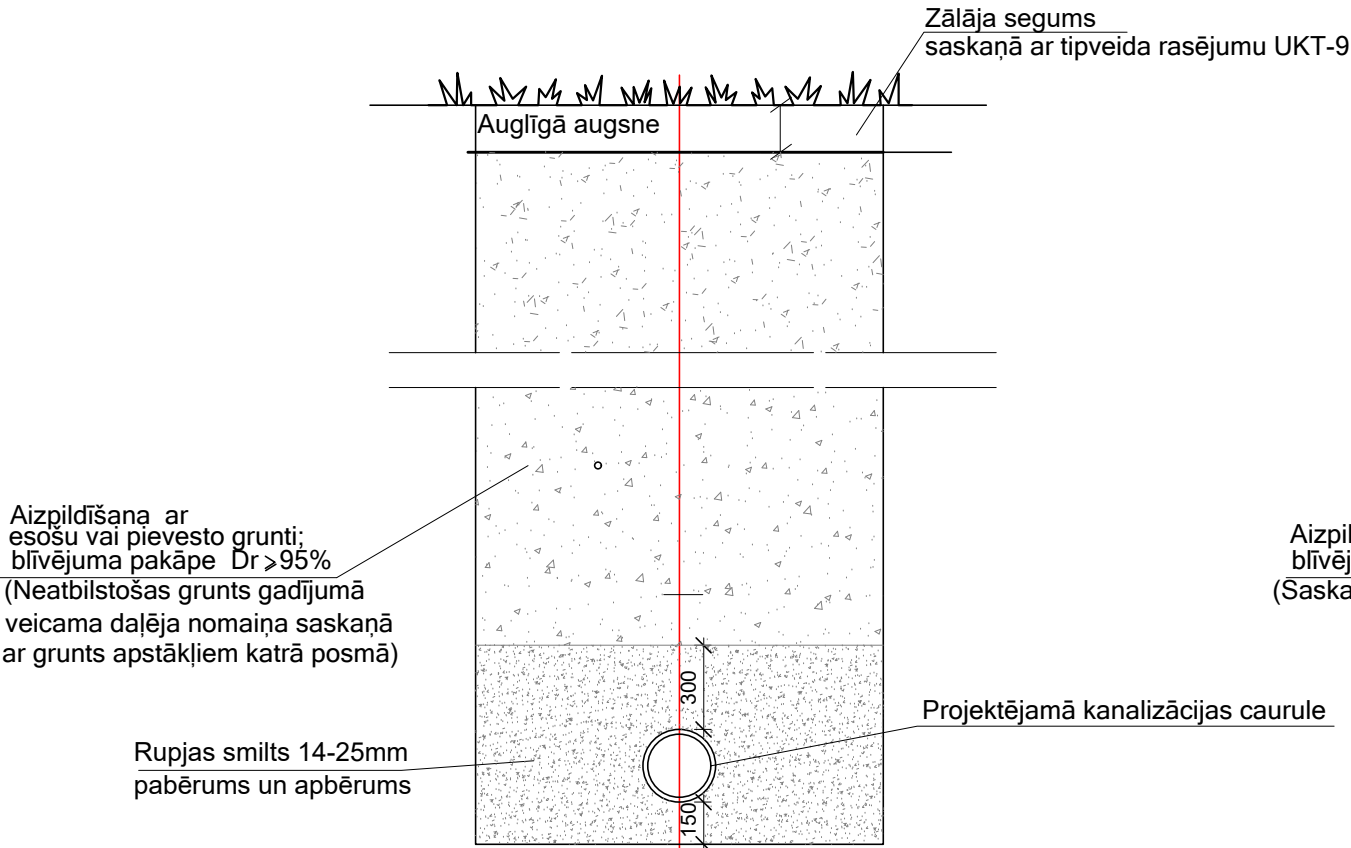

Asfaltētās/nesaistītu materiālu seguma ielās

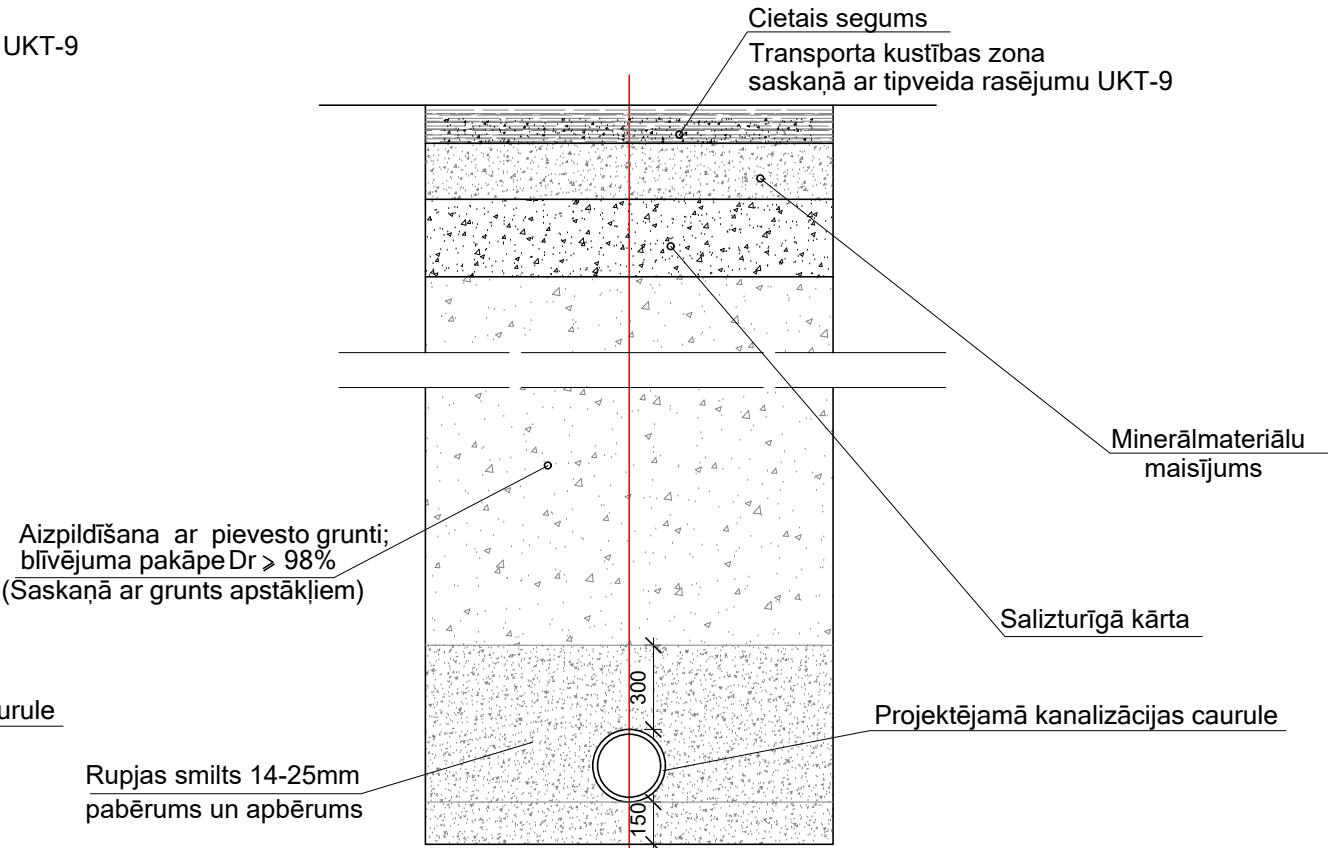

TRANŠEJAS NOSTIPRINĀŠANA T- 1

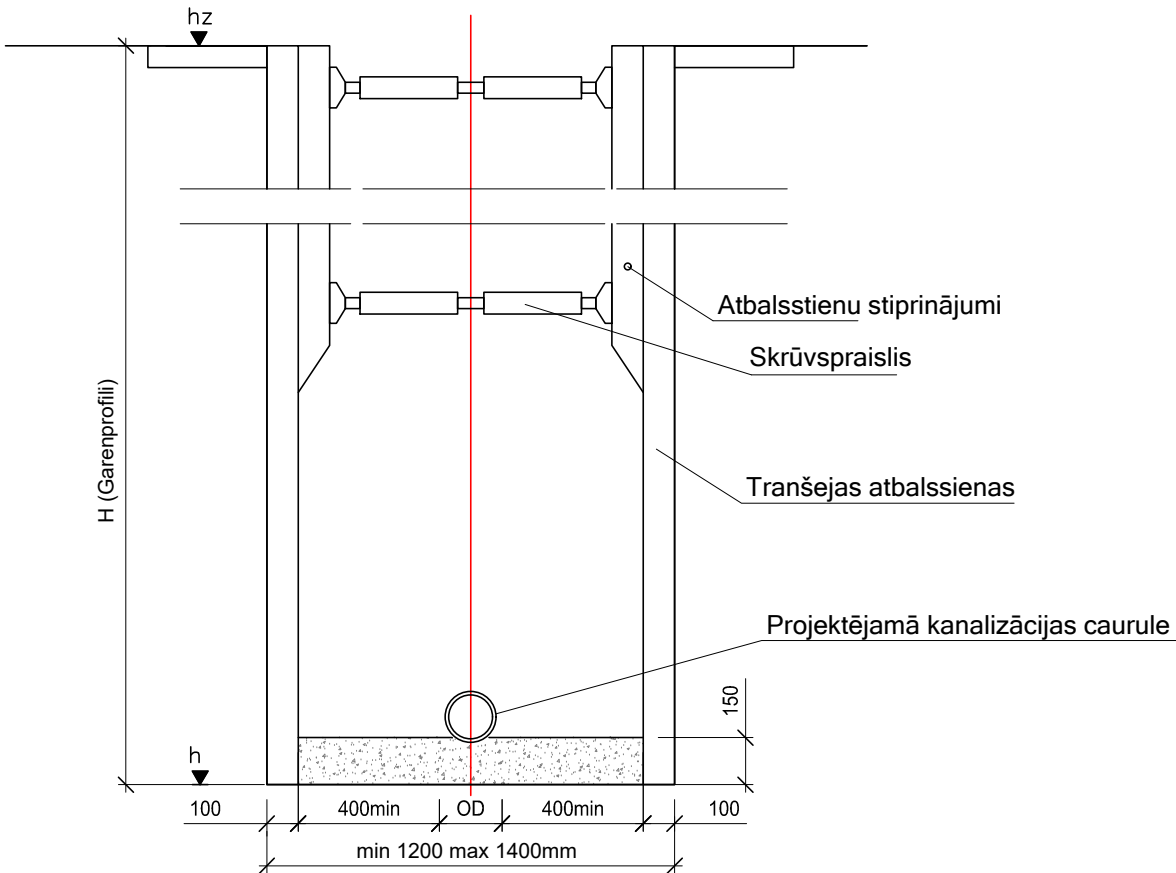

APZĪMĒJUMI:
Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
OD - cauruļvada ārējais diametrs
Di - izmērs mm
*- Tranšejas platums var pieaugt atkarībā no dziļuma un attāluma līdz ielas malai.

Apzīmējumi:
OD - ārējais diametrs mm
Dr - standarta blīvējums pēc Proktora (%)

- PIEZĪMES
- Tranšēju sienas ielas zonā (braucamajā daļā) nostiprināt ar tranšejas atbalststienām.
 - Rokot būvbedri, gar esošo ietvi vai ielas segumu to nostiprināt ar vairogu vai izmantot līdzīgu risinājumu, kas būvniecības laikā neļaus esošai ceļa segai un zemes klātni noslīdēt (nobrukt).
 - Tranšēju aizber vienmērīgi, nedrīkst lietot akmeņainas gruntis. Katrs slānis jāsablvē vismaz līdz 98% no Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2). Blīvēt pa kārtām. Zaļajā zonā blīvējuma pakāpe 95 % no Proktora blīvuma.
 - Izbūvējot cauruļvadus ievērot darba drošības pasākumus.
 - Aizbēršana jāveic pa kārtām ar augstumu 300mm. Ziemas periodā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusī.
 - Būvdarbu veicējam jāievērtē arī citi darbi un materiāli, kas nav minēti šajā rasējumā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem aktiem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:  Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				PASŪTĪTĀJS:  SIA "Valmieras ūdens" REĢ. NR. 44103033608, RŪPNIECĪBAS IELA 50, VALMIERA LV-4201		
AMATS	UZVārds	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Kanalizācijas tīklu pārbūve Dārza ielā Sedā, Valmieras novadā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2-1/2025/23
BŪVPR.D.VAD.	J.Macijevskis		07.2025		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		07.2025		MARKA:	UKT
				RASĒJUMS: Cauruļvada izbūve būvgrāvī	LAPAS NR.:	4
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	9
					MĒROGS:	b.m
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	