



Tips 1 (Dārza iela)
Asfaltbetona seguma ielas brauktuves
seguma atjaunošana

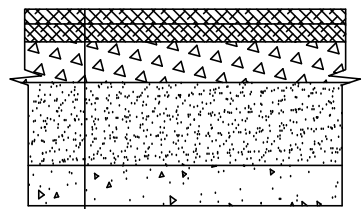


Karstais asfalts AC11 surf, h=4cm
Karstais asfalts AC22 base, h=6cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, (N-II klase), Ev2≥150MPa, h=10cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, (N-III klase), Ev2≥150MPa, h=20cm
Salizturīgais slānis, h_{min}=40cm Ev2≥90MPa
(atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/ 1" prasībām)
Rupjgraudaina grunts (Ev2≥45MPa)
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

Tips 3
Brauktuves ar nesaistītu minerāla materiāla
seguma atjaunošana

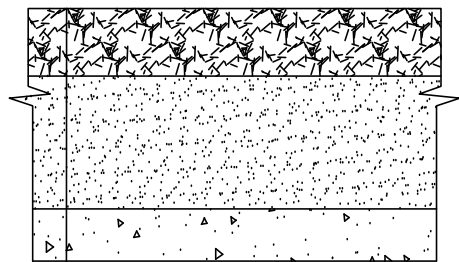


Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0-32s, (AADTj, pievestā < 100), h=20cm 150 MPA
Salizturīgais slānis, h_{min}=40cm Ev2≥90MPa
(atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/ 1" prasībām)
Rupjgraudaina grunts (Ev2≥45MPa)
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

Tips 4
Zāliena atjaunošana

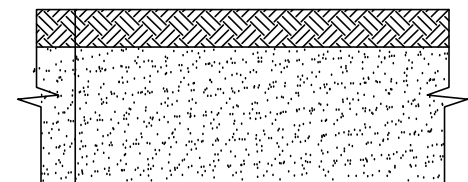


Auglīgā augsne apsēta ar zālāja sēklām 35 - 40 g/m2, h=15 cm
Rupjgraudaina grunts
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)
Esošā grunts


Tips 2 (Miera iela)
Asfaltbetona
seguma brauktuves atjaunošana

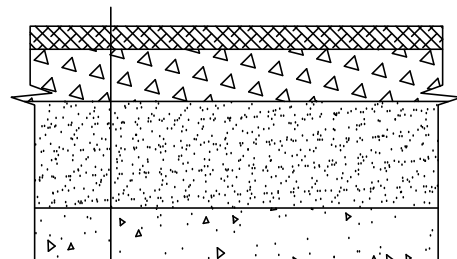

Karstais asfalts AC11 surf, h=6cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, (AADTj, smagie < 100), h=10cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, (AADTj, smagie < 100), h=20cm
Salizturīgais slānis, h_{min}=40cm
(atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/ 1" prasībām)
Rupjgraudaina grunts
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

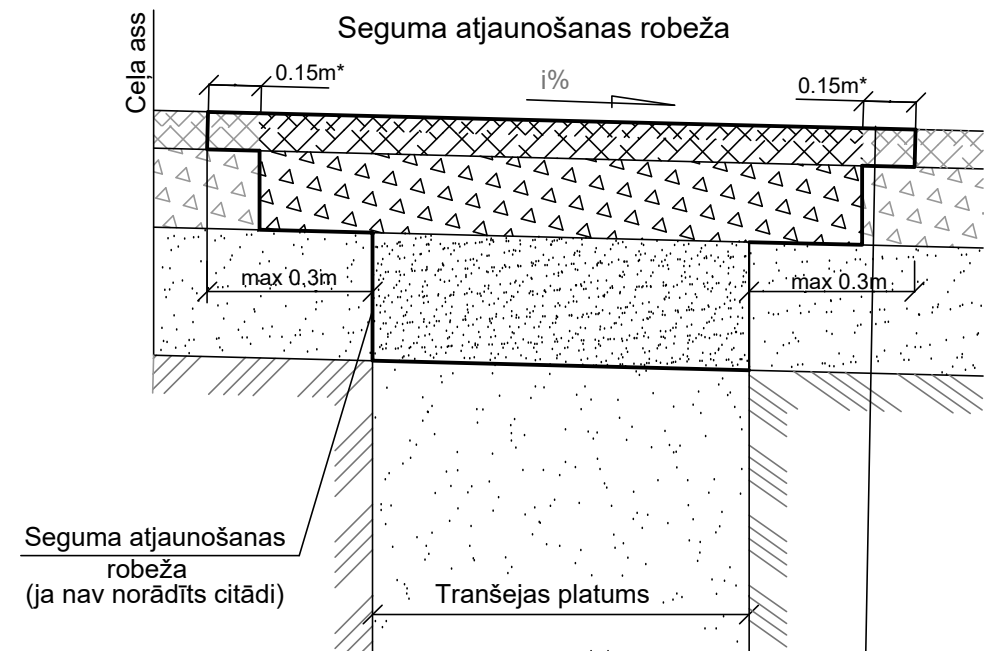

Ielas apmales atjaunošana

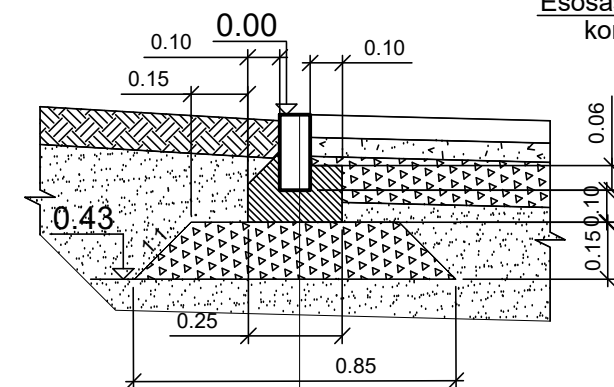

Betona apmale 100x20x8
Betona C30/37 pamats - 10cm
Šķembu maisījums (fr.0-45) -15cm
Drenējošais smilts slānis
Kf>1m/dnn >20cm

PIEZĪMES:

1. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus;
2. Materiāliem jāatbilst "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/3" (aktuālajām uz būvdarbu laiku);
3. Segas un seguma izbūves darbi jāveic atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/3";
4. Konstruktīviem slāņiem jābūt izbūvētiem pakāpienveidīgiem;
5. Minerālmateriāla maisījumu frakcijas zem asfaltētiem ceļiem atbilstoši Tehniskām specifikācijām.
6. Gadījumā, ja no tranšejas malas līdz ielas malai vai ietvei attālums ir mazāks par 1.0m, segums jāatjauno līdz ielas malai.
7. Nav pieļaujama grunts iesēduma vai pauguru veidošanās atjaunojamā seguma vietās.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:		
 Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				 SIA "Valmieras ūdens" REĢ. NR. 44103033608, RŪPNIECĪBAS IELA 50, VALMIERA LV-4201		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Kanalizācijas tīklu pārbūve Dārza ielā Sedā, Valmieras novadā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2-1/2025/23
BŪVPR.D.VAD.	J.Macijevskis		07.2025		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	N.Ziļe		07.2025		MARKA:	UKT
					LAPAS NR.:	9
				RASEJUMS: Seguma atjaunošanas veidi	KOPEJO LAPU SKAITS:	9
					MĒROGS:	b.m
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	
FAILS:						