



Spiediena dzēšanas aka DN625.D400.RAL-GZ692.SL

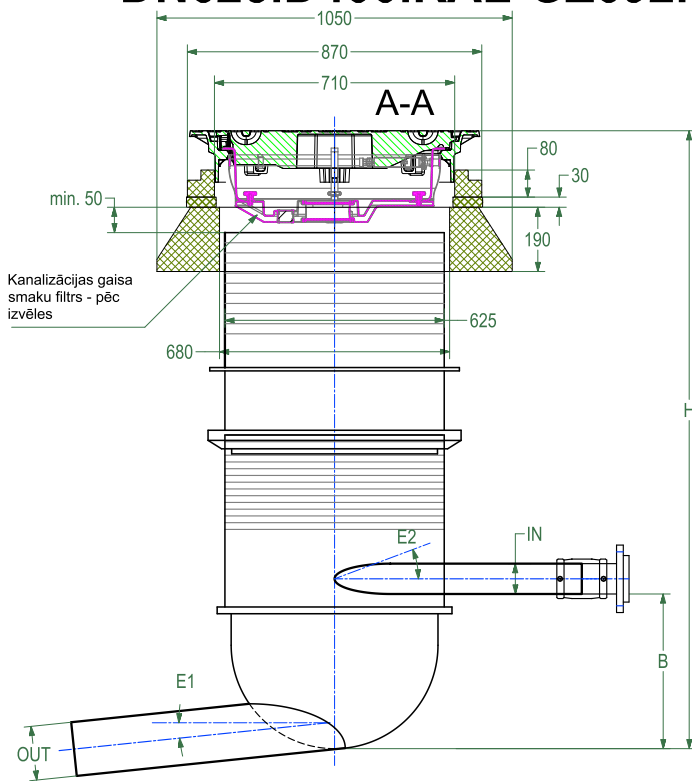

Klase D400 (LVS EN 124-2), RAL-GZ692


Stacionāra tipa vāks ar ventilācijas atverēm

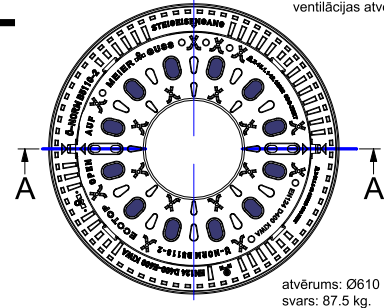


atvērumi: Ø610 mm;
svars: 87.5 kg.

Klase D400 (LVS EN 124-2), RAL-GZ692

Stacionāra tipa vāks bez ventilācijas atverēm

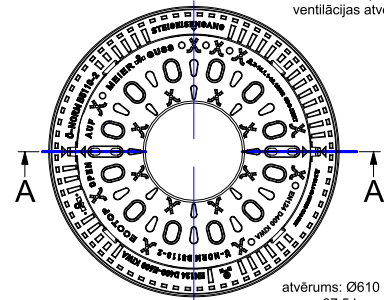

atvērumi: Ø610 mm;
svars: 87.5 kg.

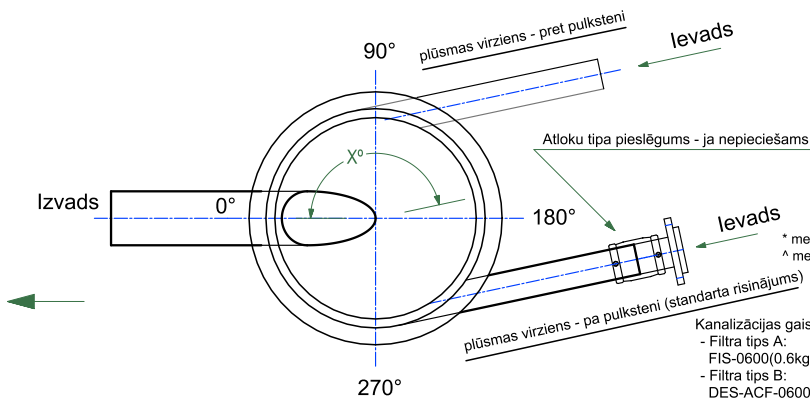

levads, mm	Izvads, mm	B _{min} [*] , mm	B _{min} [*] , mm
50	160	250	250
63	160	250	250
75	160	250	250
90	160	250	250
110	160	250	250
125	200	450	300
140	200	450	300
160	200	450	300

* metināšana tiek veikta virs stiprinājuma ribas
^ metināšanu var veikt arī uz stiprinājuma ribas

Kanalizācijas gaisa smaku filtrs:
- Filtra tips A:
FIS-0600(0.6kg), V_{Gaisa}=0.3 m³/h
- Filtra tips B:
DES-ACF-0600(10kg), V_{Gaisa}=5.0 m³/h
- Filtra tips C:
DES-ACF-0600(20kg), V_{Gaisa}=10.0 m³/h

Ja tiek uzstādīts kanalizācijas gaisa smaku filtrs tad lūkas pārsedzei ir jābūt ar ventilācijas atverēm!

levads, mm	Filtra tips
50	A
63	A
75	A vai B
90	A vai B
110	B vai C
125	B vai C
140	C
160	C