


Kanalizācijas dzelzsbetona pārkrituma aka

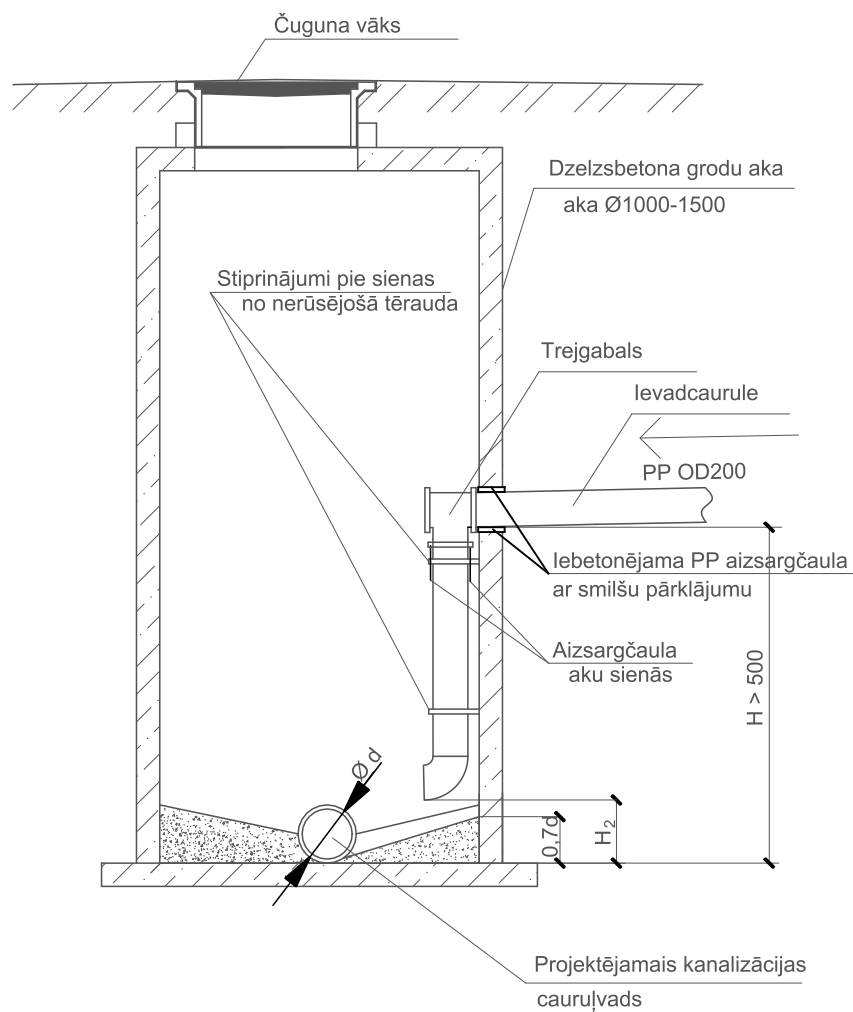

Piezīmes:

1. Atbilstoši LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 85. punktam, pārkritumus skatakās ar DN1000 ierīko akas ārpusē, bet projektā paredzēta atkāpe, pārkrituma mezglu izbūvēt akas iekšpusē. Atkāpe saskaņota ar SIA "Valmieras Ūdens".