




Dzelzsbetona grodu aka (kanalizācijas tīkliem)

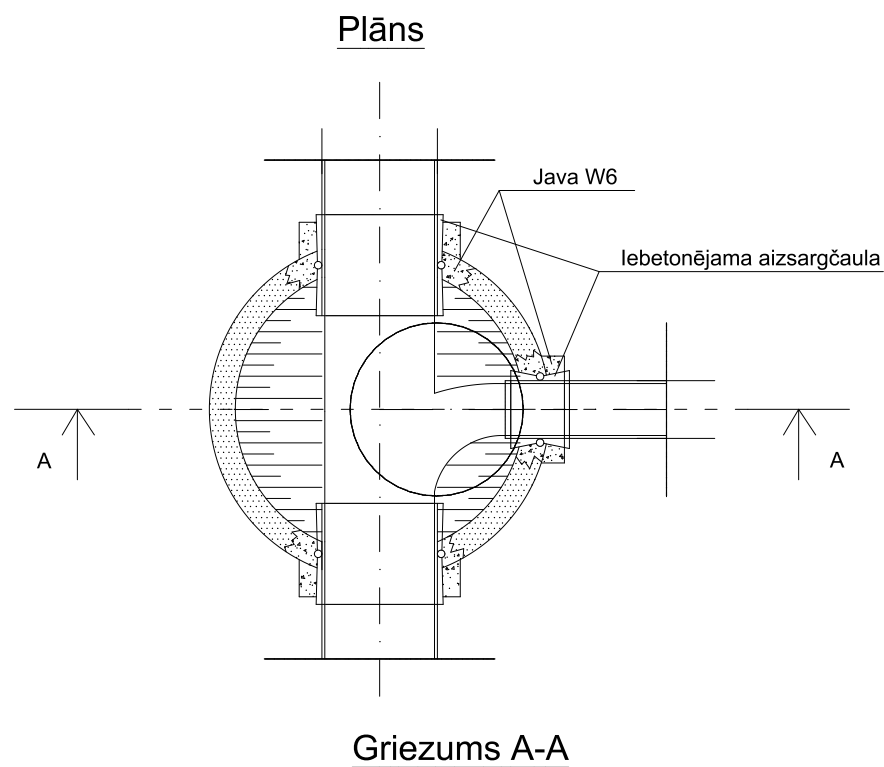


Mezgli 2

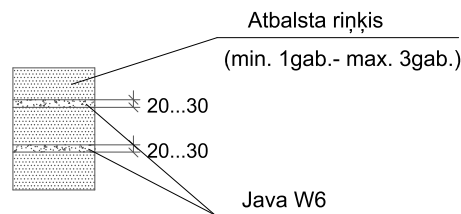


Mezgli 3

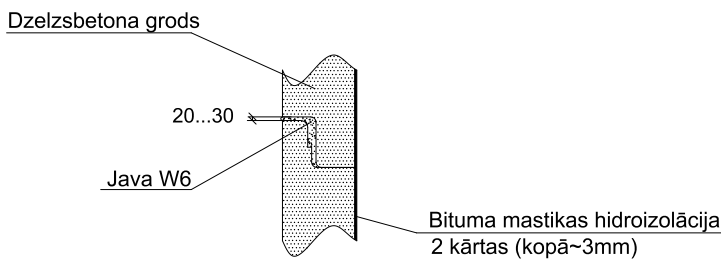

Mezgli 4


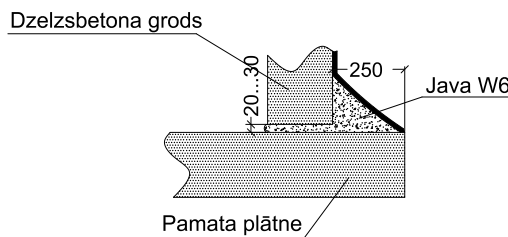


Mezgli 5

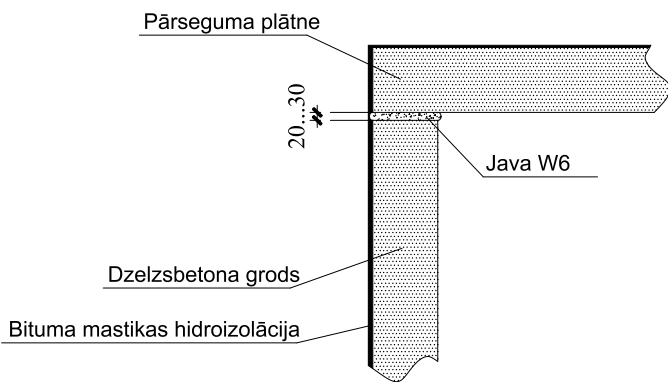

Mezgli 6

TIPVEIDA UZMAVAS (ĶEDES TIPI) IZBŪVE BETONA AKAS SIENĀ

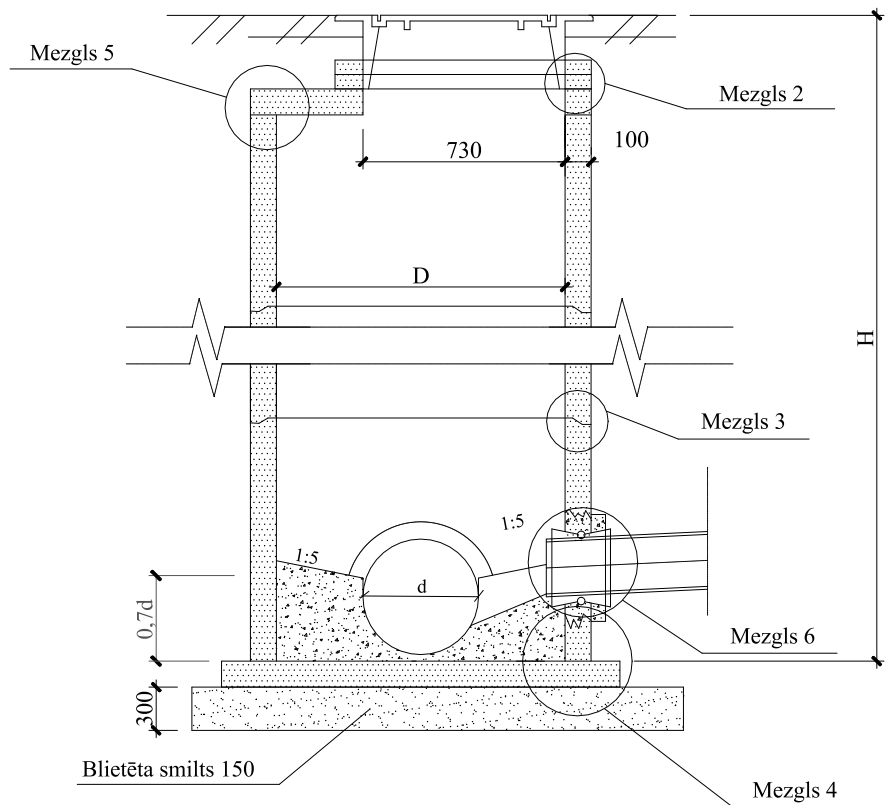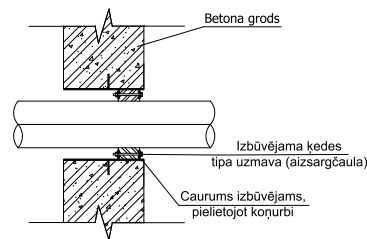

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros.
2. Dzelzsbetonu grodu akas augstumu (H) precizēt tehniskā projekta ģenerālplānā un garenprofilos.
3. Dzelzsbetona grodu akas diametru (D) precizēt tehniskā projekta ģenerālplānā un garenprofilos.
4. Sacietējušam betonam jābūt tīram, mitram un ar līdzenu virsmu. Betona virsma jāattīra no jebkādiem netīrumiem lai veidotu viendabīgu betona struktūru. Apstākļos, kad vidējā diennakts gaisa temperatūra zemāka par 5 C un minimālā zemākā par 0 C, izmantot betonēšanas paņēmienus, kas nodrošina betona nepieciešamo kvalitāti. Betona sasaldēšana nav bīstama, ja betons sasniedzis 50% no projektētās stiprības un iztur ne mazāk par 0.5 kN/cm
5. Ātri cietējušai cementa javai pēc uzklāšanas, uzstādes laikam jābūt 20 minūtes, lai varētu turpināt veikt darbus.