
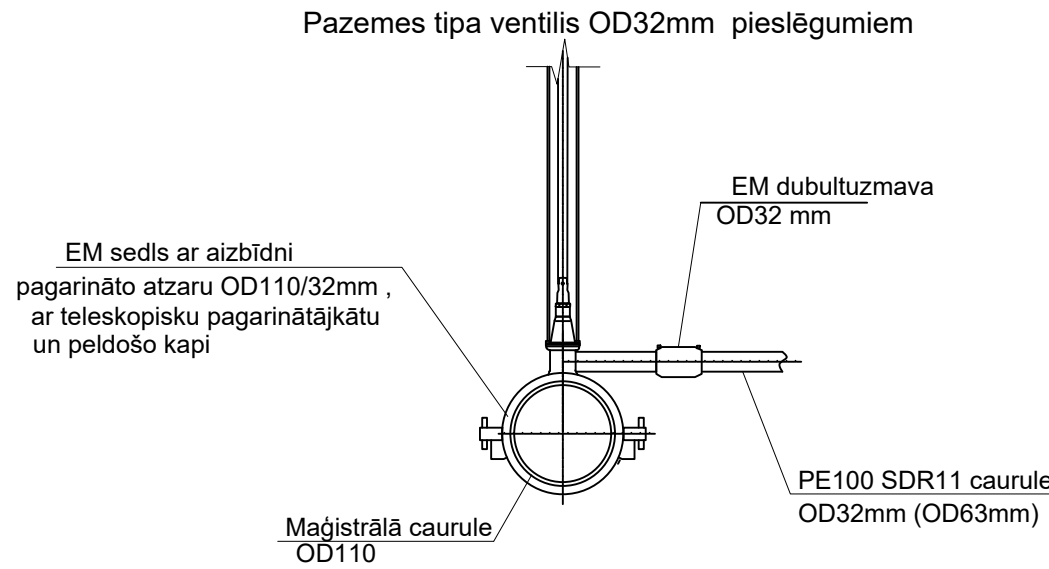
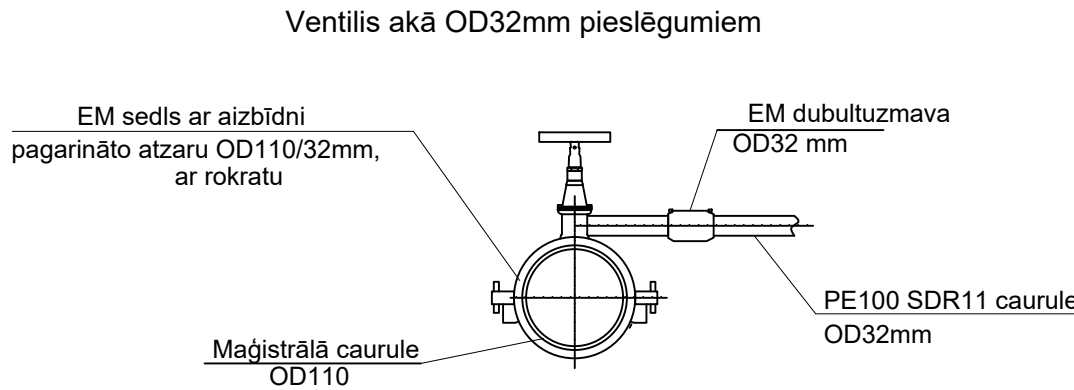
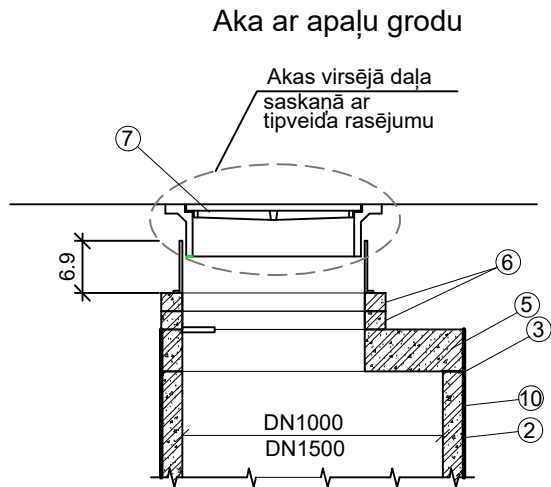


ŪDENSVADA AKU PRINCIPILĀIE RISINĀJUMI

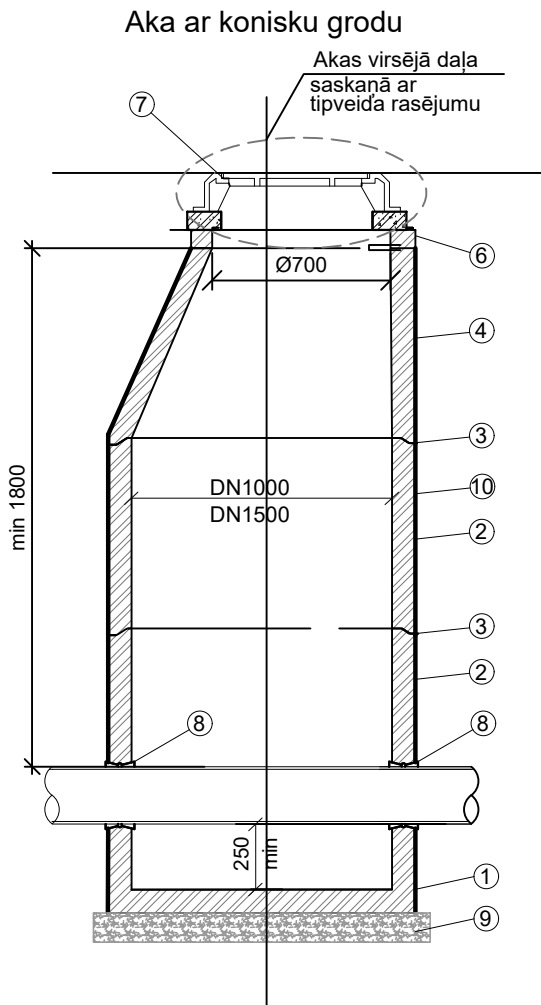

APZĪMĒJUMI

- ① Monolīts akas apakšējais grods ar pamatni (betona marka C25/30, W10, F200)
- ② Grodi (betona marka C25/30, W10, F200)
- ③ Blīvējums (atbilstoši LVS EN681-1)
- ④ Konisks grods
- ⑤ Pārseguma plātne h=150mm
- ⑥ Regulējamie gredzeni (ja nepieciešams)
- ⑦ Ķeta vāks - speciāls ar uzrakstu "Valmieras ūdens" (atbilstoši EN124) projektējamā slodze:
 - braucamā daļa ar asfalta segumu > 400 kN (peldošā tipa)
 - braucamā daļa ar grants segumu > 400 kN
 - citur >250 kN
- ⑧ Ķēdes tipa aizsargčaula cauruļvada iebūvei sienā
- ⑨ Blietētu šķembu pamatne h=150 mm
- ⑩ Hidroizolācija (bituma hidroizolācija 1 kārtā)

Piezīmes:

1. Pazemes ventiļa kapes minimālais diametrs DN 280.
2. Pazemes aizbīdņu kapēm vāks ar ne mazāk kā vienu atvēršanas ligzdu un uzrakstu -VŪ.

PIEZĪME:

Darbu daudzumos uzrādītais darba veids "Kontrolakas izbūve" izbūve (kompl.), ietver visus rasējumā uzrādītos darbus, ietverot būvbedres rakšanu, aizbēršanu ar atbilstošu grunti, blīvēšanu, jaunas dzelzsbetona akas izbūvi (ietverot grodu pamatni, grodu, pārsedzes, dzelzsbetona gredzenus, u.c.), un skatakas vāku ar apbetonējumu (atbilstoši slodzes klasei) izbūvi, šķembu apbēruma izbūvi, hidroizolācijas izbūvi, smilts apbēruma izbūvi, kā arī citus darbus un materiālus, kas nepieciešami lai izbūvētu dzelzsbetona skataku pilnā apmērā.

* Būvbedri aizberot, grunti blīvēt kārtās, ne biezākās kā 300 mm.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:		
 Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				 valmieras ūdens SIA "Valmieras ūdens" REĢ. NR. 44103033608, RŪPNIECĪBAS IELA 50, VALMIERA LV-4201		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2-1/2026/27
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		05.2026.	Ūdensvada pārbūve Parka ielā (posmā no Rīgas ielas 60 līdz Sporta ielai), Valmierā, Valmieras novadā	STADIJA:	
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		05.2026.		MARKA:	UKT
					LAPAS NR.:	7
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	10
				RASĒJUMS:	MĒROGS:	-
FAILS:				Ūdensvada aku principiālie risinājumi. Ventili.	ARHĪVA REĢ. NUMURS:	